

REFUERZO DEL PLAN DE EVACUACION INS 2.1

*Cristian Vergara Muñoz
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Unidad de RRF*



¡RECUERDE, EL HOSPITAL CUENTA CON 4 ZONAS DE SEGURIDAD!



ZONA SEGURA POR PISO

5°




Jardín infantil



Plaza Mapuche



ZONA SEGURA POR PISO

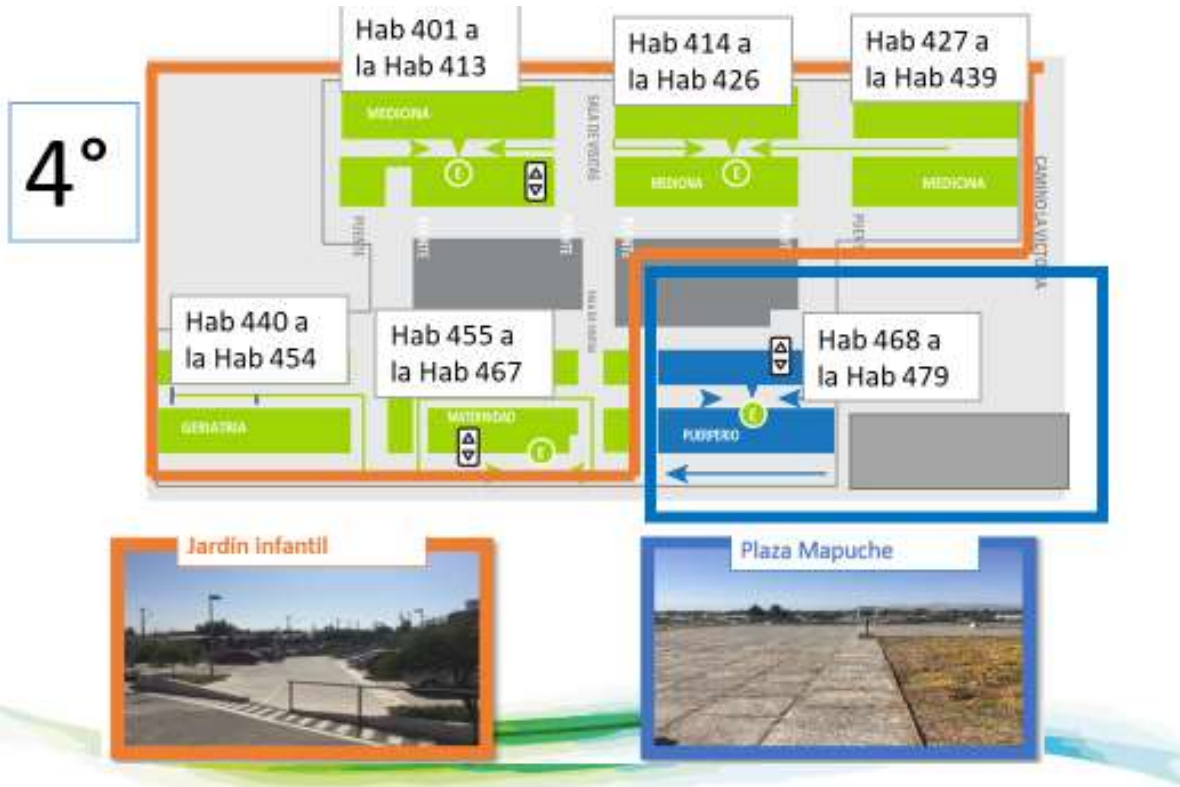

ZONA SEGURA POR PISO

3°



ZONA SEGURA POR PISO

1°



PATIO PRINCIPAL AV. RINCONADA



ZONA SEGURA POR PISO



PATIO CAFETERIA AV. OLIMPO



PATIO PRINCIPAL AV. RINCONADA



IMPORTANTE

¿CUANDO EVACUAR HACIA LA ZONA DE SEGURIDAD EXTERNAS ?

SISMO

- CUANDO GENERE DAÑO GRAVE EN LA INFRAESTRUCUTURA DEL HOSPITAL.
- DEBE SER AVISADO POR NUESTRO DIRECTOR O QUIEN LO SUBROGUE
- EL AVISO SERA INDICADO AL SERVICIO O UNIDAD AFECTADA POR ALTOPARLANTE O VIVA VOZ

INCENDIO

- CUANDO EL FUEGO O HUMO AFECTE TOTALMENTE AL PISO POR COMPLETO


INUNDACION

- CUANDO LA FUGA DE AGUA AFECTE TOTALMENTE AL PISO POR COMPLETO (POCO PROBABLE)



IMPORTANTE

¿CUANDO EVACUAR HACIAS LAS ZONAS SEGURAS INTERNAS?

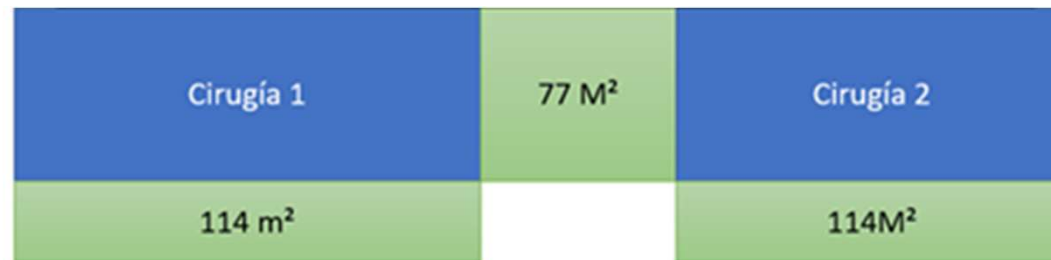

INCENDIO

- CUANDO EL FUEGO O HUMO AFECTE SOLO AL SERVICIO O UNIDAD

INUNDACION

- CUANDO LA FUGA DE AGUA AFECTA SOLO AL SERVICIO O UNIDAD



¿QUIEN NOS GUIA EN UNA EVACUACIÓN?

Los **monitores de evacuación** de cada servicio son los encargados de liderar las acciones ante los eventos sísmicos, incendios e inundación. Para todos los efectos dichos monitores son los **jefes de turno de enfermería** de cada servicio, cuando no exista esta figura (jefe de turno), asumirá la persona que sea asignada por la jefatura del área o por la dirección del Hospital.


PLAN DE EVACUACIÓN INS 2.1 HOSPITAL EL CARMEN Dr. Luis Valentín Ferrada

ÁREA ADMINISTRATIVA

MI ÁREA O PASILLO ES:

MI MONITOR DE EVACUACIÓN ES:

MI ZONA DE SEGURIDAD ES:




SISMOS

DURANTE

- Mantenga la calma y permanezca en su lugar, no corra y aléjese de muebles colgantes y objetos en altura recuerde que el establecimiento cuenta con sistema de aislación sísmica (no se genera evacuación inmediata).

DESPUES


- Si se emite la orden de evacuar (altoparlante o silbato), siga las instrucciones de los monitores de evacuación, el cual guiará hacia la zona segura.



HUMO O FUEGO


DURANTE

- Mantener la calma
- LLAME a la central telefónica (Anexo 220111), indicando claramente el escenario y el lugar donde ocurre la emergencia.
- Si el sistema de rociadores de incendio no se activa o este no logra apagar el foco del amago, intervinga el fuego con los extintores de incendio (solo personal capacitado).
- Siga las instrucciones (silbato) de los monitores de evacuación, el cual guiará hacia la zona segura.
- Una vez evacuado no vuelva ingresar a las instalaciones afectadas por la emergencia.



INUNDACIÓN

- Si identifica una filtración de agua debe dar aviso de inmediato al centro de atención al usuario (Anexo 220496), si está no es controlada genere evacuación (horizontal) del área afectada

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PLAN DE EVACUACIÓN INS 2.1 HOSPITAL EL CARMEN Dr. Luis Valentín Ferrada

SERVICIOS CLÍNICOS Y UNIDADES DE APOYO

MI SERVICIO O UNIDAD ES:

MI MONITOR DE EVACUACIÓN ES:

MI ZONA DE SEGURIDAD ES:



SISMOS

DURANTE

- Mantenga la calma y permanezca en su lugar, no corra recuerde que el establecimiento cuenta con sistema de aislación sísmica

DESPUES

- los Monitores de evacuación indican a los funcionarios que, verifiquen el estado de los pacientes y usuarios.
- Si se emite la orden de evacuar (altoparlante), los monitores de evacuación organizan y movilizan a pacientes (triage) y al personal hacia la zona segura exterior.



HUMO O FUEGO

DURANTE

- Mantener la calma
- LLAME a la central telefónica (Anexo 220111), indicando claramente el escenario y el lugar donde ocurre la emergencia.
- Si el sistema de rociadores de incendio no se activa o este no logra apagar el foco del amago, intervinga el fuego con los extintores de incendio (solo personal capacitado)
- los monitores de evacuación organizan y movilizan a pacientes (triage) y al personal hacia espacios seguros (pasillos y salas de espera)
- Una vez evacuado no vuelva ingresar a las instalaciones afectadas por la emergencia



INUNDACIÓN

- Si identifica una filtración de agua debe dar aviso de inmediato al centro de atención al usuario (Anexo 220496), si está no es controlada genere evacuación (horizontal) del área afectada

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 



Uso y Manejo de Extintores

